

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ РДЭ-МАСТЕР

АКВАКОНТРОЛЬ



Диапазон измерений (бар) $0 \div 3.00$ $0 \div 10.00$

Погрешность измерений 1.0% 5.0%

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки EXTRA!
Мы уверены, что Вы будете довольны
приобретением нового изделия нашей марки!

*Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией изделия
и сохраните её для дальнейшего использования.*

1. Назначение

- 1.1. Реле давления электронное _____, далее **РДЭ**, предназначено для **автоматизации** работы бытового электронасоса, далее **насоса**, используемого в системах автономного **водоснабжения и полива**, и выполняет следующие функции:
- включает и выключает насос при достижении соответствующих порогов давления, настраиваемых индивидуально (**п. 14.1. и 14.2.**);
 - обеспечивает **защиту** насоса **от сухого хода** в режиме заполнения системы, если насос в течение **установленного времени не может увеличить** давление в системе **выше давления сухого хода** (**п. 14.3. и 14.4.**);
 - обеспечивает **защиту** насоса **от сухого хода** в режиме расхода воды, если давление опускается ниже критического уровня – **уровня сухого хода** (**п. 16.4.**);
 - обеспечивает **многократный автоматический перезапуск** насоса через **заданные** промежутки времени после срабатывания защиты по сухому ходу с индикацией **номера паузы и оставшегося времени до очередного включения** (**п. 16.2.**);
 - позволяет индивидуально настроить **7 интервалов** автоматического **перезапуска** насоса после срабатывания защиты по сухому ходу (**п. 16.1.**);
 - обнаруживает **разрыв** трубопроводов и отключает насос во избежание затопления помещений и опустошения источника воды (**п. 14.5.**);
 - при использовании функции "**Недобор давления**" позволяет отключить насос если он по каким-либо причинам давление **не может достичь** **уровня давления выключения** в течение установленного **интервала** (**п. 14.6.**);
 - обнаруживает **утечку** в системе и позволяет аварийно отключить насос во избежание затопления помещений и перерасхода воды (**п. 14.7. и 16.7.**);
 - функция "**Дельта**" обнаруживает, что во время работы насоса **давление** в системе **не меняется** в течение заданного времени (**п. 16.5. и 17.**) и отключает насос во избежание его перегрева или работы без воды;
 - обнаруживает **неисправность гидроаккумулятора** (**п. 16.6.**);
 - позволяет быстро переключиться на режим "**Полив**" (**п. 14.8.**);
 - позволяет ограничить **количество включений насоса в час** согласно техническим требованиям в инструкции используемого насоса (**п. 14.9.**);

- позволяет **установить режим работы** насоса в цикле **работа/пауза** по встроенному таймеру (**п.16.10. и 16.11.**);
- позволяет индивидуально настроить **задержки включения и выключения** насоса на соответствующих уровнях давления (**п.16.8. и 16.9.**);
- имеет **оптимальные заводские установки** и позволяет оперативно вернуться к ним (**п.19.1.**);
- позволяет скорректировать **показания датчика давления на ноль** с учетом высоты установки **РДЭ** над уровнем моря (**п.19.2.**);
- имеет простую парольную защиту доступа к системному меню (**п.18.**)

2. Структура обозначения РДЭ



3. Технические характеристики

Табл.1

Характеристика	Значение
Напряжение питания, В / Частота тока, Гц	220 ±10% / 50
Минимальное допустимое значение нижнего порога давления, бар	0.20
Максимальное допустимое значение верхнего порога давления, бар	3.00/9.99
Погрешность измерения давления (±1% производится на заказ)	±5% / ±1%
Степень защиты корпуса устройства	IP54
Размер присоединительных патрубков	G1/2"
Максимальная допустимая номинальная мощность насоса P1, кВт	1,5
Класс защиты от поражения электрическим током	класс I
Габариты устройства (высота x ширина x длина), мм	85 x 68 x 112
Масса устройства, г	520

4. Комплектность

Реле давления воды РДЭ – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

5. Органы управления и подключения



6. Назначение кнопок управления

- 6.1. Кнопка – “Старт/Стоп” предназначена для:
- принудительной остановки и запуска насоса, в том числе для запуска насоса при аварийных случаях остановки;
 - сохранения измененного параметра;
 - перемещения курсора вправо в режиме ввода пароля;
 - ввода полностью набранного пароля.
- При принудительной остановке насоса на дисплее мигает “ПАУ”. При сохранении текущего параметра на дисплей выводится “ЗАП.” на 0,5 секунд.
- 6.2. Кнопки и – “Установка” предназначены для:
- навигации по пунктам меню;
 - изменения значений параметров.
- 6.3. Кнопка – “Выбор” предназначена для:
- перевода РДЭ в режим “ПАУ” перед входом в меню;
 - входа в меню;
 - входа в режим изменения значения параметров;
 - выхода из режима изменения параметра без сохранения изменения.

В режиме ввода пароля перемещает курсор влево.

7. Режимы индикации

- 7.1. Пункты меню, параметр которых имеет **3-х разрядное** значение, показываются на дисплее **в режиме чередования** обозначения **параметра** и **его значения**. Например, если Вы находитесь на пункте меню “**P-b↔2.80**”, то в течение 1,5 секунд на индикаторе показывается “**P-b**”, а в течение следующих 1,5 секунд – “**2.80**”.
- 7.2. **Значения** параметров в **режиме редактирования**, мигают.

8. Режимы работы светодиодов

- 8.1. **Оба** светодиода **не горят** – прибор находится **в режиме паузы**.
- 8.2. **Зеленый** светодиод **мигает** – насос **работает**.
- 8.3. **Зеленый** светодиод **горит постоянно** – насос **не работает**, давление находится в диапазоне между “**P-H**” и “**P-b**”.
- 8.4. **Красный** светодиод **мигает** – прибор находится в режиме **автоматического перезапуска после срабатывания защиты по сухому ходу**.
- 8.5. **Красный** светодиод **мигает 1 раз в 3 секунды** – прибор находится в режиме “**Полив**”.
- 8.6. **Красный** светодиод горит **постоянно** – прибор находится в режиме **аварии** по какому-либо заданному критерию.
Режимы аварии обозначаются на дисплее “**C-E**”, “**P-E**”, “**H-E**”, “**Y-E**”.
- 8.7. **Красный** и **зеленый** светодиоды горят **постоянно** – прибор находится **в меню настроек**.

9. Условия эксплуатации

- 9.1. **РДЭ** предназначен для работы в системе с гидроаккумулятором.
- 9.2. Диапазон температуры окружающего воздуха: **0°C...+50°C**.
- 9.3. Максимальная температура воды в месте установки прибора: **+35°C**.
- 9.4. Относительная влажность воздуха: до **80%** при температуре **+25°C**.

10. Краткие сведения по подбору и подготовке гидроаккумулятора

- 10.1. Начальное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть установлено **на 10% ниже** порога включения насоса “**P-H**” **при нулевом давлении воды**.
- 10.2. Запас воды в гидроаккумуляторе составляет **от 25 до 40%** от его объема по паспорту и зависит **от разности установленных давлений** включения “**P-H**” и выключения “**P-b**” насоса.
- 10.3. **Чем меньше емкость** гидроаккумулятора, **тем выше частота включения** насоса, и наоборот.

11. Установка и подключение

- 11.1. Перед **первым включением** необходимо выдержать **РДЭ** в течение **1 часа** при температуре среды в месте установки. Если после включения в сеть дисплей покажет значение, отличное от нуля, необходимо обнулить показание датчика давления до установки в систему (**п.19.2. и Табл.2**). Допускается отклонение показания **РДЭ** от нулевого значения **не более чем на 1% от максимальной шкалы прибора**.
- 11.2. Определитесь с местом установки **РДЭ** в водопроводной системе.
- 11.3. Слейте воду из водопроводной системы в месте установки **РДЭ**.
- 11.4. Присоедините патрубок **РДЭ** к соответствующему фитингу водопровода, при необходимости применения сантехнические фторопластовые ленты или лен со специальными пастами и герметиками.
- 11.5. **ВНИМАНИЕ!** В случае применения **РДЭ** для управления насосом мощностью более **1,5 кВт** подключать насос допускается только через **контактор** (магнитный пускатель) или **твердотельное реле**.
- 11.6. Установите **фильтр грубой очистки воды** до точки установки **РДЭ** системе.
- 11.7. Убедитесь, что в источнике есть вода. Если **РДЭ** используется с поверхностным насосом или насосной станцией, то подготовьте оборудование в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.
- 11.8. Подключите штепсельную вилку электронасоса в розетку кабеля для подключения насоса **РДЭ**, а штепсельную вилку сетевого кабеля **РДЭ** – в розетку электросети.
- 11.9. При включении прибора в сеть на дисплее на **1 секунду** появляется версия программного обеспечения (например **1.8P**), потом номер производственной партии (например – **001**), затем прибор начинает показывать действующее давление в системе в формате "**X.XX**" и переходит в рабочий режим согласно настройкам.

12. Краткое описание уровней меню

- 12.1. РДЭ имеет **3-х уровневое** меню настроек.
- 12.2. **Основное меню** обеспечивает возможность настройки основных параметров работы прибора и является достаточным для большинства пользователей.
- 12.3. **Расширенное меню** включает все пункты **основного** меню и дополнительные **функции и пункты**, позволяющие определить **режим** работы **защиты по сухому ходу** и изменить параметры **задержки включения** и **выключения** насоса после достижения заданных порогов давления.
- 12.4. **Системное меню** позволяет провести **корректировку** показания датчика давления **при нулевом давлении** в системе и сбросить параметры на **заводские установки**. Вход в системное меню осуществляется через простой пароль.

Реле давления электронное РДЭ-Мастер

Схема 1. Подключение РДЭ с поверхностным насосом


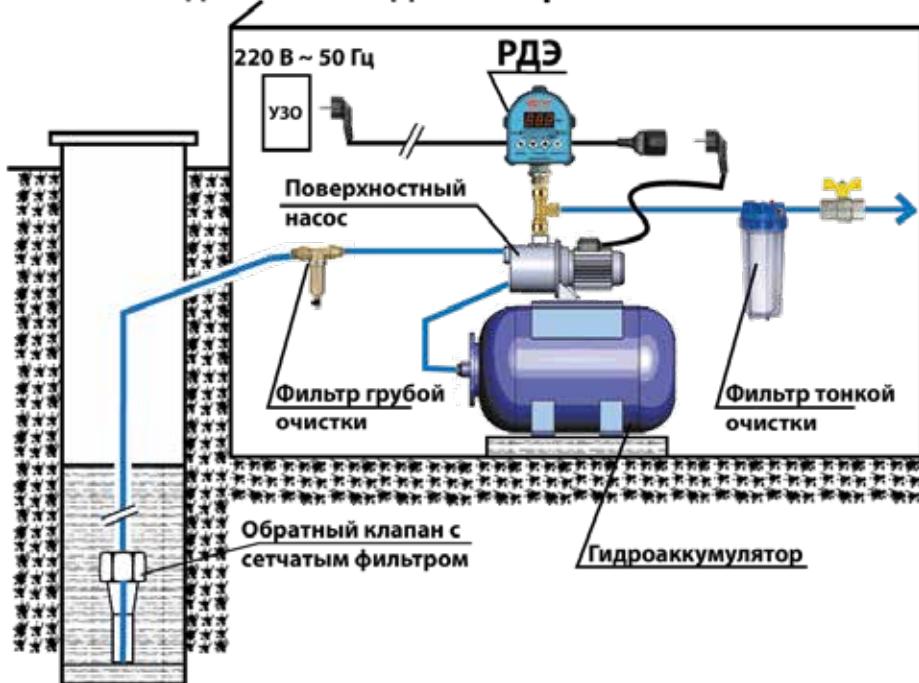


Схема 2. Подключение РДЭ с погружным насосом

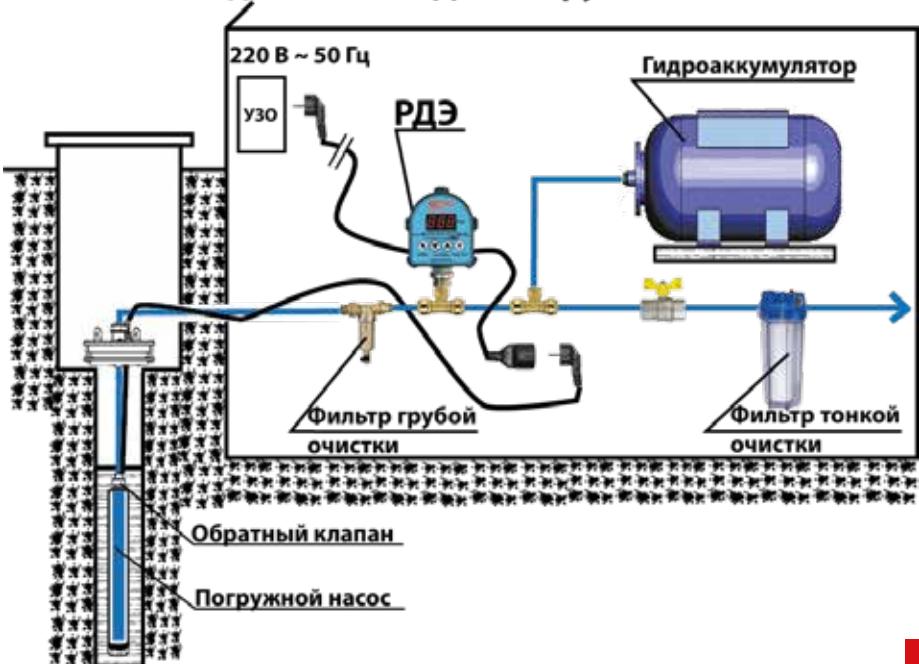

13. Вход в основное меню и правила навигации

13.1. Для входа в **основное** меню:

- **нажмите и отпустите** кнопку – “Выбор”, насос **выключится**, а на индикаторе будет мигать “**ПАУ**”;
- **повторно нажмите и удерживайте** кнопку – “Выбор” в течение **3-х секунд**. При этом на дисплее будет идти **обратный отсчет** в формате “**S-X**”, где **X** меняется от **3** до **0**. При достижении параметром **X** значения **0** произойдет **вход в основное меню** и на дисплее появится первый пункт основного меню “**P-b↔X.XX**” – например “**P-b↔2.80**”.

13.2. Для **перехода** на следующий или предыдущий пункт меню используйте кнопки и – “**Установка**”.

13.3. Для входа в **режим изменения** выбранного значения **еще раз нажмите** на кнопку – “Выбор”, при этом на дисплее начнет **мигать** выбранное значение параметра “**X.XX**”.

13.4. **Изменение значения параметра “X.XX”** производится с помощью кнопок и – “**Установка**”.

13.5. Для **сохранения изменений** нажмите кнопку – “**Старт/стоп**”, при этом на дисплее появится надпись “**ЗАП.**”.

13.6. Для **сохранения всех** внесенных **изменений** и выхода в режим “**ПАУ**” **еще раз нажмите** на кнопку – “**Старт/стоп**”.

При этом произойдет **выход из меню настроек** в режим **паузы** и на дисплее начнет мигать “**ПАУ**”.

13.7. Для **запуска насоса** и перевода **РДЭ** в **рабочий режим** нажмите **еще раз** на кнопку – “**Старт/стоп**”.

РДЭ перейдет в **рабочий режим с новыми настройками**.

14. Параметры настроек основного меню

14.1. “**P-b↔X.XX**” – **верхнее** давление. Давление **выключения** насоса.

Насос выключится при достижении давления **уровня “P-b”** с **задержкой**, определенной параметром “**b.XX**” в секундах (**п.16.9.**).

Заводская установка **P-b - 2.80 бар, b.XX - 1 секунда**.

Диапазон значений – **0.40÷9.99 бар** или **0.40÷3.00 бар**.

Не может быть установлен ниже чем “**P-H**+0.20 бар”.

14.2. “**P-H↔X.XX**” – **нижнее** давление. Давление **включения** насоса.

Насос включится при снижении давления до уровня “**P-H**” с **задержкой**, определенной параметром “**o.XX**” в секундах (**п.16.8.**).

Заводская установка **P-H - 1.40 бар, o.XX - 1 секунда**.

Диапазон значений – **0.2÷6.00 бар** или **0.2÷2.00 бар**. Не может быть установлен **выше** чем “**P-b**”-0.20 и **ниже** чем “**P-C**”+0.20 бар.

- 14.3. “P-C↔X.XX” – давление сухого хода. Заводская установка – **0.20 бар.** Диапазон значений – **0.01÷4.00 бар** или **0.01÷1.50 бар.** Не может быть установлен **выше** чем “P-H”-**0.20 бар.**
- 14.3.1. **Защита от сухого хода** в РДЭ реализована методом контроля давления в системе водоснабжения в режимах **всасывания, набора и расхода** воды.
- 14.3.2. **Если** после включения насоса **давление** в системе **не может достичь** уровня “P-C” в течение времени “t-C” (п.14.4.), то **РДЭ отключит** насос и перейдет в **режим автоматического перезапуска** насоса согласно установкам в **п.14.4., п.16.1., 16.2. и 16.4.** На дисплее будет **поочередно** отражаться **режим защиты насоса по сухому ходу** с индикацией **номер интервала паузы С-X** (п.16.1) и **время, оставшееся до следующего включения** насоса, в **минутах** – если времени до очередного включения осталось **более 10 минут**, в **минутах и секундах** – если **менее 10 минут**.
- 14.3.3. **Если** в процессе работы насоса давление в системе **опустится ниже** уровня “P-C”, то через время **c.XX** (п.16.4.) **РДЭ отключит** насос и перейдет в **режим автоматического перезапуска** насоса согласно установленным параметрам в **п.14.4., п.16.1., 16.2. и 16.4.** с **поочередной** индикацией на дисплее **режима защиты по сухому ходу “С-X”** и времени оставшегося **до следующего включения**. Заводская установка **c.XX – 5 секунд**.
- 14.3.4. **Если** после **7-го включения** насоса давление в системе **не сможет достичь** уровня “P-C”, то насос **отключится окончательно** с индикацией на дисплее “C-E”.
- 14.3.5. Для **принудительного включения** насоса нажмите кнопку .
- 14.3.6. Если параметр “P-C” установлен в значение “**оFF**”, то **защита по сухому ходу отключена**.
- 14.4. “t-C↔XXX” – **время всасывания**. Время необходимое для достижения давления в системе до уровня “P-C” (п.14.3.) если при включении насоса давление в системе **было ниже** уровня “P-C”. Заводская установка – **30 секунд**. Диапазон значений – **1÷255 секунд**.
- 14.5. “t-P↔XXX” – **интервал** времени функции “**Разрыв**”. Если после включения насоса давление **не может достичь** уровня “P-H” за время “t-P”, то **РДЭ отключит** насос для предотвращения большого расхода воды, затопления помещений или безостановочной работы насоса при возможном **разрыве трубопроводов**. На дисплее загорается “P-E”. Значение **интервала “t-P”** определяется **производительностью** насоса и **емкостью гидроаккумулятора** в системе. Для **принудительного включения** насоса нажмите кнопку . Заводская установка – **180 секунд**. Диапазон значений – **5÷255 секунд**.

14.6. "t-H↔XXX" – интервал времени функции "Недобор давления".

Если после включения насоса давление в системе не может подняться **от уровня "Р-Н" до уровня "Р-б"** в течение времени "**t-H**", то **РДЭ отключает** насос с целью **защиты** системы **от больших утечек, ухудшения параметров производительности насоса** или его **работы без воды**, а также для предупреждения **о засорении** входных фильтров. На дисплее при этом загорается "**H-E**".

Значение **интервала "t-H"** определяется пользователем **самостоятельно с учетом особенностей индивидуальной системы водоснабжения.**

Для принудительного включения насоса нажмите кнопку .

Заводская установка – "**t-H↔oFF**" (функция выключена).

Диапазон значений – **oFF/5÷255 минут.**

14.7. "Y.oF"/"Y.01"/"Y.02" – управление режимами функции "Утечка".

"Y.oF" – функция **"Утечка" выключена.**

"Y.01" – при обнаружении **утечки** давление показывается на дисплее в формате **"-Y↔X.XX"**. Аварийного отключения насоса **не происходит.**

"Y.02" – при обнаружении **утечки** насос **отключается аварийно**, а на дисплее горит **"Y-E"**.

РДЭ определяет наличие **утечки**, если давление в системе **равномерно снижается в течении длительного времени.**

Заводская установка – **"Y.oF"** (функция выключена).

14.8. "П.oF"/"П.on" – режим "Полив". Включение режима "ПОЛИВ" – "П.on" отключает функции "Разрыв", "Недобор давления", "Дельта" и "Утечка" независимо от установленных параметров этих функций. Выключение режима "ПОЛИВ" – "П.oF" восстанавливает прежние настройки.

ВНИМАНИЕ! Включение/выключение режима **"ПОЛИВ" не изменяет настройки защиты от сухого хода.**

Для **"быстрого включения"** режима **"Полив"** без входа в меню можно воспользоваться кнопкой , а для **выключения** кнопкой .

Для этого нужно **нажать и удерживать** соответствующую кнопку в течение **3-х секунд**, при этом будет идти обратный отчет "**П-X**", где "**X**" меняется **от 3 до 0**. При "**П-0**" произойдет **переключение** режима.

Заводская установка – **"П.oF"** (функция выключена).

14.9. "h.XX" – количество включений насоса в час. Этот параметр обычно указан в инструкции насоса. **Интервал** между включениями насоса рассчитывается как **3600/XX секунд.**

Заводская установка – **"h.oF"** (ограничения выключены).

Диапазон значений – **oF/1÷99 раз в час.**

14.10. "C.F.O" – пункт для входа в **системное меню (п.18).**

15. Вход в расширенное меню и навигация

15.1. Для входа в **расширенное** меню:

- **нажмите и отпустите** кнопку  – “Выбор”, насос **выключится**, а на дисплее будет мигать “**ПАУ**”;
- **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки  и  в течение **3-х секунд**. При этом на дисплее будет идти **обратный отсчет** в формате “**S-X**”, где “**X**” меняется от **3** до **0**. При достижении параметром “**X**” значения **0** на дисплее на **0,5 секунд** появится надпись “**РАС.**” и произойдет **вход** в расширенное меню с **добавленными 17 пунктами**, а на дисплее появится первый пункт расширенного меню, например – “**P-b↔2.80**”.

15.2. **Навигация** по меню и **изменение параметров** производятся как в п.13.

16. Параметры настроек расширенного меню

16.1. “**tП1**”÷“**tП7**” – **интервалы автоматического включения** насоса после срабатывания защиты по сухому ходу.

Заводские установки – **30, 1, 60, 1, 90, 1, 3 минуты**.

Диапазон значений – **1÷255 минут**.

16.2. “**r.on**”/“**r.oF**” – **включение и выключение** режима **автоматического перезапуска** насоса после срабатывания **защиты по сухому ходу**.

“**r.on**” – насос будет **перезапускаться автоматически** с интервалами “**tП1**”÷“**tП7**” до **достижения** в системе давления уровня “**P-C**”.

“**r.oF**” – **после снижения** давления в системе **ниже** уровня “**P-C**” насос **отключится аварийно** с индикацией на дисплее “**C-E**”.

Заводская установка – “**r.on**”.

16.3. “**A.on**”/“**A.oF**” – **бросок** режима **аварии по сухому ходу** через 12 часов.

“**A.on**” – режим аварии по сухому ходу будет **брошен через 12 часов** и насос **включится** в работу как при **принудительном** включении.

“**A.oF**” – **после** наступления режима аварии по сухому ходу насос **включится** в работу только при **нажатии** кнопки  – “**Старт/стоп**”.

Заводская установка – “**A.oF**” (режим аварии **не сбрасывается**).

16.4. “**c.XX**” – **задержка** срабатывания **защиты по сухому ходу** при **снижении** давления **ниже** уровня **P-C**.

Заводская установка – **5 секунд**.

Диапазон значений – **oF/1÷99 секунд**.

16.5. “**t-d**” – **интервал изменения давления** для функции “**Дельта**”.

Смотрите описание функции “**Дельта**” – **п.17**.

Заводская установка – “**t-d↔oFF**” (функция выключена) .

Диапазон значений – **oFF/5÷255 секунд**.

16.6. “**t-Г**” – время наполнения гидроаккумулятора. Если после включения насоса давление в системе вырастет от уровня “**P-H**” до уровня “**P-b**” быстрее чем определено в параметре “**t-Г**”, то РДЭ фиксирует **неисправность** гидроаккумулятора. При этом давление на дисплее выводится в формате “**Г-Е↔Х.XX**”. При снижении давления до уровня “**P-H**” **авария** по функции “**t-Г**” **сбросится**, насос включится и начнется новый контроль времени наполнения гидроаккумулятора. Заводская настройка – “**t-Г↔oFF**” (функция выключена).

Диапазон значений – **oF/5÷100 секунд**.

Эта функция позволяет определить **снижение начального давления** воздуха в гидроаккумуляторе или **неисправность мембранны**.

16.7. “**o-Г↔XXX**” – объем гидроаккумулятора в системе. Объем гидроаккумулятора определяется по его техническому паспорту. РДЭ **автоматически** вычислит объем **запаса воды** в гидроаккумуляторе и использует эту информацию для определения “**Утечки**” в системе. Этот пункт показывается в списке расширенного меню, если в основном меню **п.14.7** режим контроля утечки установлен в **У.01** или **У.02**. Заводская установка – **24 литра**.

Диапазон значений – **10÷999 литров**.

16.8. “**o.XX**” – задержка включения насоса при снижении давления ниже уровня “**P-H**” (давления включения насоса).

Заводская установка – **1 сек.** Диапазон значений – **oF/1÷20 секунд**.

16.9. “**b.XX**” – задержка выключения насоса при повышении давления выше уровня “**P-b**” (давления выключения насоса).

Заводская установка – **1 сек.** Диапазон значений – **oF/1÷20 секунд**.

16.10. “**t.PA↔XXX**” – максимальное время работы насоса после включения. Насос работает не более “**XXX**” минут после включения и переходит в режим паузы (“**ПАУ**”) на время, определенное в параметре “**t.PA↔XXX**” (**п.16.11.**), если раньше не произошло выключение насоса согласно настройкам. Заводская установка “**t.PA↔oFF**”. Диапазон значений – **oFF/1÷255 минут**.

16.11. “**t.PA↔XXX**” – интервал искусственной паузы в работе насоса.

Если во время работы насоса произошел **переход в режим паузы** по параметру “**t.PA↔XXX**” (**п.16.10.**), то следующее включение насоса произойдет **автоматически** только по истечении **интервала “t.PA↔XXX”**. Совместно с параметром “**t.PA↔XXX**” организует **искусственный цикл работы и паузы** в работе РДЭ. **Режим паузы** отображается на дисплее в формате “**ПАУ↔XXX**”, где “**XXX**” – время до начала возобновления работы насоса. Рекомендуется использовать для организации **полива** или **ограничения времени работы** насоса при **малом дебите** скважины. **Пункт отсутствует** в меню при установке “**t.PA↔oFF**” (**п.16.10.**). Диапазон значений – **1÷255 минут**.

17. Описание функции «Дельта»

Если при работе насоса в течение **интервала** времени "**t-d**" (п.16.5.) давление **не меняется больше** чем на **0.3 бара**, то насос будет **отключен**.

Включение насоса произойдет **автоматически** если:

- давление в системе **опустится ниже** уровня "**P-H**";
- давление в системе упадет на **0.3 бара и более** за время "**t-d**", если до этого насос был выключен по функции "**Дельта**" в диапазоне давления "**P-C÷P-H**".

Функцию "**Дельта**" рекомендуется использовать при малых дебитах скважин. Заводская установка – "**t-d↔oFF**" (функция выключена). Диапазон значений – **oFF/5÷255 секунд**.

18. Вход в системное меню

Для входа в **системное меню** перейдите к пункту меню – "**C.F.0**":

- последовательно нажмите кнопки – на дисплее **0,5 секунд** горит надпись "**ПАР.**", а затем – "**0 - -**" с **мигающим** первым разрядом.
- введите пароль "**357**", используя кнопки для изменения значения мигающего разряда и кнопки для перемещения курсора вправо или влево соответственно.
- для **входа в системное меню** нажмите кнопку – "**Старт/стоп**".

19. Параметры системного меню

19.1. "**r.S.0**" – **сброс** всех параметров **на заводские установки**.

Для **сброса всех** параметров на заводские настройки нажмите **последовательно** кнопки .

19.2. "**r.P.0**" – **сброс** датчика давления **на нулевое показание**. Для **сброса** датчика давления нажмите **последовательно** кнопки .

ВНИМАНИЕ! Перед корректировкой показания датчика давления необходимо сбросить давление в системе до нуля!

19.3. "**CA.U**" – служебная информация производителя.

20. Важная информация

20.1. Производитель проводит предварительную установку показания датчика давления на ноль. **Высота над уровнем моря в месте расположения предприятия производителя составляет 226 метров.**

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Каждые **100 метров** изменения высоты места расположения РДЭ относительно точки корректировки меняют показание прибора на **0,012 бар**.

Изменение **атмосферного давления** на **7,5 мм рт.ст.** меняет показание прибора на **0,01 бар** в сторону изменения атмосферного давления.

Таблица входов в меню и дополнительных операций

Табл.2

Операция	Дисплей	Изменение	Индикация на дисплее
Вход в режим паузы	XXX	Нажать и отпустить	XXX→(ПАУ) ¹
Вход в основное меню (п.13.)	(ПАУ)	Нажать и отпустить	S-3→S-2→S-1→S-0→(P-b↔2.80)
Вход в расширенное меню (п.15.)	(ПАУ)	Нажать и отпустить +	S-3→S-2→S-1→S-0→(P-b↔2.80)
Вход в системное меню (шаг 1) (п.18.)	C.F.0	Нажать и отпустить →	C.F.0→C.F.1→ПАР.→(0↔)
Вход в системное меню - шаг 2.	(0↔) ¹	Нажать и отпустить → →	(0↔) ¹ →(3↔) ¹ →(-5↔) ¹ →(-7↔) ¹ →r.S.0
Ввод пароля (п.18.)	r.S.0	Нажать и отпустить → →	r.S.0→r.S.1→3АΠ.→r.S.0
Сброс на заводские настройки (п.19.1.)	r.P.0	Нажать и отпустить → →	r.P.0→r.P.1→3АΠ.→r.P.0
Корректировка датчика давления (п.19.2.)	XXX	Нажать и отпустить	XXX→(ПАУ) ¹
Принудительное выключение насоса	XXX	Нажать и отпустить	XXX→XX
Принудительное включение насоса	XXX	Нажать и отпустить	XXX→XX

¹ - Надпись мигает.

Внимание! Параметр "С.А.У" является служебной информацией, производителя.

Табл.3

Параметры основного меню	Изменение параметров	Характеристики параметров				
	Дисплей	Изменение	Запись	Ед. из.	Завод. уст.	Диапазон
Давление выключения насоса (п.14.1.)	P-b↔2.80	●→▼△	●	бар	2.80	0.40 ÷ 9.99 0.40 ÷ 3.00
Давление включения насоса (п.14.2.)	P-H↔1.40	●→▼△	●	бар	1.40	0.20 ÷ 6.00 0.20 ÷ 2.00
Давление сухого хода (п.14.3.)	P-C↔0.20	●→▼△	●	бар	0.20	0FF/0.01 ÷ 4.00 0FF/0.01 ÷ 1.00
Время всасывания (п.14.4.)	t-C↔030	●→▼△	●	секунда	030	1 ÷ 255
Интервал для функции "Разрыв" (п.14.5.)	t-P↔180	●→▼△	●	секунда	180	0FF/5 ÷ 255
Интервал для функции "Недобор давления" (п.14.6.)	t-H↔0FF	●→▼△	●	минута	0FF	0FF/5 ÷ 255
Режимы функции "Утечка" (п.14.7.)	Y.oF	●→▼△	●		oF	Y.oF/Y.01/Y.02
Режим "Полив". Отключает "Разрыв", "Недобор давления", "Дельта", "Утечка" (п.14.8.)	П.oF	●→▼△	●	on/oF	oFF	П.on/П.oF
Максимальное количество включений насоса в час. (п.14.9.)	h.oF	●→▼△	●	раз/час	oF	oF/1 ÷ 99

Табл.4

Параметры расширенного меню	Изменение параметров				Характеристики параметров		
	Дисплей	Изменение	Запись	Ед. из.	Завод. уст.	Диапазон	
Интервалы автоматического включения насоса после защиты по сух. ходу (п. 16.1.)	tPI ÷ tP7	● → ▲	●	минута	030, 001,060, 001,090, 001, 003	1 ÷ 255	
Вкл/выкл автоматического перезапуска с.х. (п. 16.2.)	r.on	● → ▲	●	on/of	r.on	r.on/r.of	
Сброс режима аварии с.х. через 12 часов (п. 16.3.)	A.of	● → ▲	●	on/of	A.of	A.on/A.of	
Задержка срабатывания защиты по сух. х. (п. 16.4.)	c.05	● → ▲	●	секунда	05	oF/1 ÷ 99	
Интервал изменения давления - «Дельта» (п. 16.5.)	t-d→oFF	● → ▲	●	секунда	oFF	oFF/5 ÷ 255	
Время наполнения гидроаккумулятора (п. 16.6.)	t-Γ→oFF	● → ▲	●	секунда	oFF	oFF/5 ÷ 100	
Объем гидроаккумулятора (п. 16.7.)	o-Γ→024	● → ▲	●	литр	24	10 ÷ 999	
Задержка включения насоса (п. 16.8.)	o.01	● → ▲	●	секунда	01	oF/1 ÷ 20	
Задержка выключения насоса (п. 16.9.)	b.01	● → ▲	●	секунда	01	oF/1 ÷ 20	
Максимальное время работы насоса (п. 16.10.)	t.PA→oFF	● → ▲	●	минута	oFF	oFF/1 ÷ 999	
Интервал паузы в работе насоса (п. 16.11.)	t.PA→240	● → ▲	●	минута	240	1 ÷ 999	

21. Меры безопасности

- 21.1. Обязательным условием является подключение **РДЭ** к электросети с использованием в цепи автоматического выключателя и устройства защитного отключения (**УЗО**) с отключающим дифференциальным током **30 мА Q**.
- 21.2. Обязательным является подключение **РДЭ** к электросети с использованием в цепи стабилизатора напряжения.
- 21.3. Допускается вместо совокупности автоматического выключателя и **УЗО** использовать "**дифференциальный автомат**".
- 21.4. После окончания работ по установке, подключению и настройке **РДЭ** все защитные устройства следует установить в рабочем режиме.
- 21.5. Эксплуатировать **РДЭ** допускается только по его прямому назначению.
- 21.6. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - эксплуатировать **РДЭ** при повреждении его корпуса или крышки;
 - эксплуатировать **РДЭ** при снятой крышке;
 - разбирать, самостоятельно ремонтировать **РДЭ**.
- 21.7. **ВНИМАНИЕ!** При восстановлении напряжения в электросети **РДЭ** автоматически запускается в рабочем режиме с настройками, которые были активны перед отключением питания. Рекомендуется использовать сетевой фильтр для подключения **РДЭ** к электросети.
- 21.8. **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте замерзания водопроводной системы. Замерзание воды в **РДЭ** может привести к необратимым повреждениям устройства. Бесплатное гарантийное обслуживание в данном случае не предоставляется.

22. Транспортировка и хранение

- 22.1. Транспортировка **РДЭ** производится транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 22.2. Не допускается попадание воды и атмосферных осадков на упаковку изделия.
- 22.3. После хранения и транспортировки изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его в течение 1 часа при комнатной температуре перед началом эксплуатации.
- 22.4. Хранить изделие следует в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- 22.5. Срок хранения не ограничен.

23. Срок службы и техническое обслуживание

- 23.1. Срок службы **РДЭ** составляет 5 лет при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
- 23.2. Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр не менее одного раза в год на предмет выявления повреждений корпуса и попадания влаги внутрь **РДЭ**.
- 23.3. При любых неисправностях и поломках **РДЭ** необходимо немедленно обратиться в сервисный центр.

24. Гарантийные обязательства

- 24.1. **РДЭ** должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения и настройки, изложенных в инструкции, гарантия недействительна.
- 24.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – **24 месяца** со дня продажи.
- 24.3. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.
- 24.4. Изделие на гарантийный ремонт принимается с правильно и полностью заполненным гарантийным талоном, с указанием модели, даты продажи, с подписью и печатью продавца. Без предъявления гарантийного талона претензии к качеству изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится.
- 24.5. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние и/или внутренние механические повреждения, произошедшие по вине владельца изделия или возникшие в результате эксплуатации изделия с нарушениями требований инструкции по эксплуатации, а также на изделия с поврежденным электрическим кабелем питания и/или следами вскрытия.
- 24.6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным ремонтной мастерской.

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

25. Гарантийный талон

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного
обслуживания и распишитесь в талоне.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.

Наименование " "

Дата продажи "___" 201___ г.

Подпись продавца _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Внимание! Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Адреса всех сервисных центров можно найти на нашем сайте: www.aquacontrol.su

Инструкция по эксплуатации реле давления электронного «EXTRA Акваконтроль РДЭ-М» Редакция 1.1 2018 год

Разработано ООО «Акваконтроль»

Поставщик:

ООО «Акваконтроль»

124681, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, этаж 1, помещение XXII

Официальный сервисный центр:

ИП Ахмедиев М. Н.

141595, Московская область, Солнечногорский р-н,
Ленинградское шоссе, 49-й километр, дом 8
www.aquacontrol.su

26. Условия включения насоса:

- снижение давления до уровня "Р-Н";
- **автоматический перезапуск** после защиты по сухому ходу;
- выполнение любого из **приведенных выше условий** после окончания режима режима паузы, определяемого параметром "t.ПА";
- нажатие кнопки  – "**Старт/стоп**" во всех случаях аварийной остановки;
- нажатие кнопки  – "**Старт/стоп**" в режиме "**ПАУ**";
- нажатие кнопки  – "**Старт/стоп**" для принудительного включения насоса в диапазоне давления "**Р-Н**" ÷ "**Р-б**".

27. Условия выключения насоса:

- **повышение** давления до уровня "**Р-б**";
- выполнение одного из условий **аварийных режимов** (п.28.);
- по функции "**t.PA↔XXX**" после того, как "**XXX**" станет "**000**";
- нажатия кнопки  – "**Старт/стоп**" (**принудительное выключение**).

28. Информация об аварийных режимах

- 28.1. "**C-E**" – насос отключен **аварийно** после окончательного срабатывания **защиты по сухому ходу**.
- 28.2. "**P-E**" – насос отключен **аварийно** по функции "**Разрыв**".
- 28.3. "**H-E**" – насос отключен **аварийно** по функции "**Недобор давления**"
- 28.4. "**d-E ↔ X.XX**" – насос отключен **неаварийно** по функции "**Дельта**"
- 28.5. "**Г-E↔X.XX**" – насос отключен **неаварийно** по функции "**Время заполнения гидроаккумулятора**" (гидроаккумулятор неисправен или спущено давление).
- 28.6. "**-У↔X.XX**" – в системе обнаружена **утечка**.
- 28.7. "**У-E**" – насос отключен **аварийно** по функции "**Утечка**"

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы аварийных функций **РДЭ** необходимо **внимательно изучить** эту **инструкцию** и **настроить** параметры согласно рабочим **характеристикам системы водоснабжения**.

ВНИМАНИЕ! При отключении сетевого напряжения **РДЭ сохраняет** все **настройки**. При восстановлении сетевого напряжения **РДЭ** включится в работу согласно последним установленным настройкам. При этом **все аварийные режимы будут сброшены** а таймеры начнут **новый отсчет времени**.

ВНИМАНИЕ! В связи с **непрерывным усовершенствованием** конструкции изделия и его дизайна технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия **могут быть изменены без отображения в инструкции** по эксплуатации.